


LEGENDA

- TORRE DI PROIEZIONE ASIMMETRICA IN ALUMINIO IPSS CON SISTEMI DI SOSTEGNO SU PALO IN H.M.
- LAMPADA DA PALO PER ILLUMINAZIONE VALLI ESTERNI H.M. 120W
- ANODE LINEE ELETTRICHE ALIMENTAZIONE FARI CAMPI CON CAVI FOTORE POSANTE NEI CAVODOTTI ESISTENTI
- ANODO SCANDI CON CAVODOTTO Ø 110mm
- LINEE ESISTENTI ALIMENTAZIONE LUCI VALLI ESTERNI
- QUADRO ELETTRICO
- POZZETTO ELETTRICO ESISTENTE CON CHIUSURO IN PVC
- ANODO POZZETTO ELETTRICO CON CHIUSURO IN PVC
- POZZETTO ELETTRICO ESISTENTE CON CHIUSURO IN CEMENTO
- POZZETTO ELETTRICO ESISTENTE CON CHIUSURO IN GHISA
- TORRE ESISTENTE PROIEZIONE CAMPI A 11


NOTE

- IL QUADRO DI COMANDO DELLE NUOVE TORRE FARI DELLA ZONA CALCIO A 5/CALCIO A 7/E UBICATO NELLA PALAZZINA SPORTELLO RIPAMONTI IN UN LOCALE SOTTO TRIBUNA.
- LE LINEE ELETTRICHE CHE ALIMENTANO I CAMPI PALLO STADIO FATTO SORRANO SOSTITUIRE CON N. 2 LINEE NUOVE IN CAVO FOTORE CON CARATTERISTICHE COME DA DISSEGNO.
- IL POSIZIONAMENTO DEI NUOVI PALI SARÀ IN LINEA CON QUELLI ALLO STATO DI FATTO.
- IL POSIZIONAMENTO DEI NUOVI PALI SARÀ LO SPORTELLO AVVERBA IN ORDINATE.
- IL COMANDO PER L'ACCENSIONE REMOTA SARÀ REALIZZATO IN DUE PUNTI: ALL'INTERNO DEL LOCALE QUADRO CAMPI CALCIO NELLA PALAZZINA SPORTELLO ED ALL'INTERNO DELLA GUARDIA A RECESSIONE IN PALAZZO.


PARTICOLARI E VARIANTI PER MONTAGGIO PROIETTORI SUL PALO

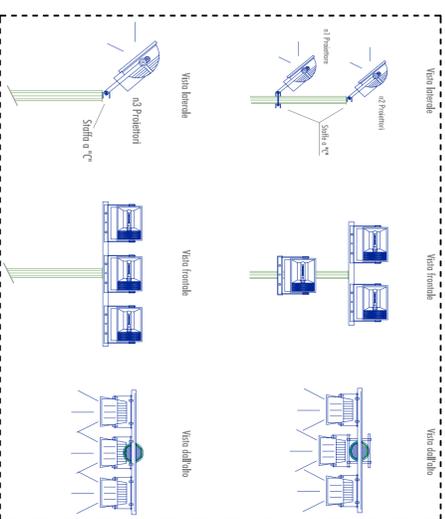

PARTICOLARE MONTAGGIO PALO

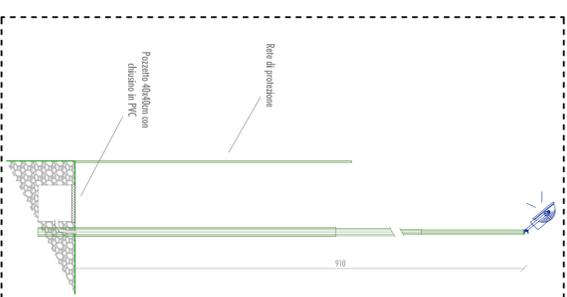

SCHEMA UNIFILARE AD INTEGRAZIONE SUL QUADRO ESISTENTE CAMPI CALCIO

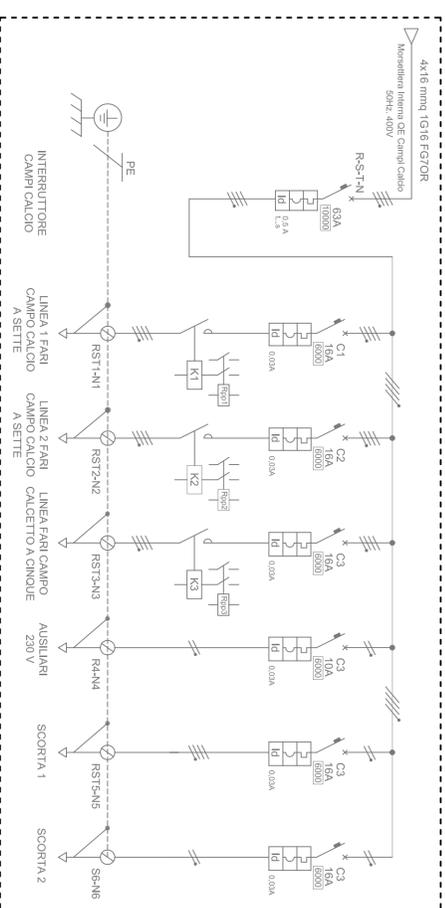

1 Tratto "N" - "B"

LINEE NUOVE	
FGZOR 0,81kV	EPN Linea 1 Proiettori Calcio 7 7,10m
4x (1x20)(1x25)	EPN Linea 2 Proiettori Calcio 7 4,5kW
FGZOR 0,81kV	EPN Linea 2 Proiettori Calcio 7 110m
4x (1x20)(1x25)	EPN Linea 2 Proiettori Calcio 7 4,5kW
4x (1x20)(1x25)	EPN Linea Proiettori Calcio 5 4,5kW

LINEE ESISTENTI

FGZOR 0,81kV	EPN Abm. Q.E. Torre Faro 2 70m
4x (1x20)(1x25)	EPN Abm. Q.E. Torre Faro 2 150m
FGZOR 0,81kV	EPN Abm. Q.E. Torre Faro 3 160m
4x (1x20)(1x25)	EPN Abm. Q.E. Torre Faro 3 160m

CAVODOTTO INTERRATO ESISTENTE

1<sup>o</sup> condotti: 3 CEM 64-8- 61  
 tipo di posa: CEM 64-8- 61  
 dim: 2x(100 Ø) in tubo PVC

3 Tratto "N" - "D"

LINEE NUOVE	
FGZOR 0,81kV	EPN Linea 1 Proiettori Calcio 7 75m
4x (1x20)(1x25)	EPN Linea 2 Proiettori Calcio 7 1,5kW
4x (1x20)(1x25)	EPN Linea 2 Proiettori Calcio 7 2,8kW

CAVODOTTO INTERRATO ESISTENTE

1<sup>o</sup> condotti: 3 CEM 64-8- 61  
 tipo di posa: CEM 64-8- 61  
 dim: 2x(100 Ø) in tubo PVC

2 Tratto "N" - "C"

LINEE NUOVE	
FGZOR 0,81kV	EPN Linea 1 Proiettori Calcio 7 60m
4x (1x20)(1x25)	EPN Linea 2 Proiettori Calcio 7 3,5kW
FGZOR 0,81kV	EPN Linea 2 Proiettori Calcio 7 35m
4x (1x20)(1x25)	EPN Linea Proiettori Calcio 5 4,5kW

LINEE ESISTENTI

FGZOR 0,81kV	EPN Abm. Q.E. Torre Faro 2 70m
4x (1x20)(1x25)	EPN Abm. Q.E. Torre Faro 2 150m
FGZOR 0,81kV	EPN Abm. Q.E. Torre Faro 3 160m
4x (1x20)(1x25)	EPN Abm. Q.E. Torre Faro 3 160m

CAVODOTTO INTERRATO

1<sup>o</sup> condotti: 2 CEM 64-8- 61  
 tipo di posa: CEM 64-8- 61  
 dim: 2x(100 Ø) in tubo PVC